FICHA TÉCNICA

Designación: **Multicámara 50x15x20**

Nº Edición/Fecha: 3/10-6-2010

Croquis en planta y sección. Cotas en mm.

Hoja: 1 de 1

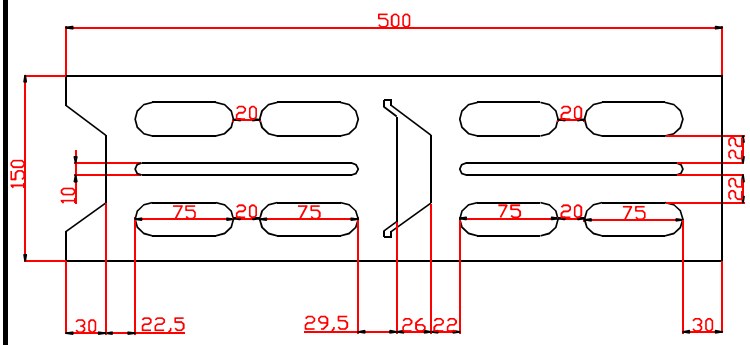

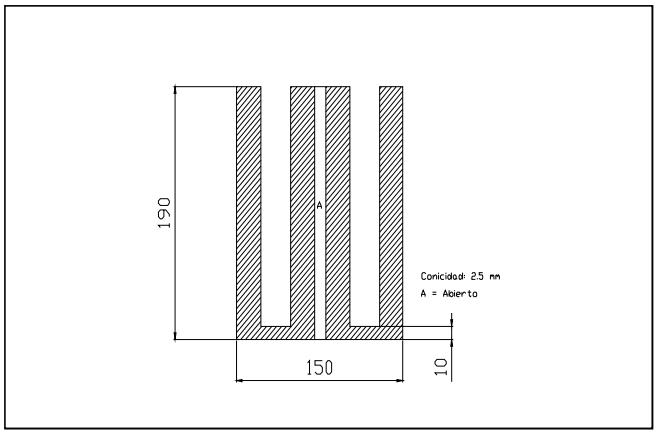

Características técnicas	Valor garantizado			Límites de control		Método de ensayo de referencia	Método de control interno
	Valor	Tolerancia / límite					
Dimensiones de fabricación		**D2**		**EN 771-3:2003**		UNE EN 772-16	Pauta Control 8.2.4.2/5-PR11
Longitud (mm)	496	1	-3	497	493		
Ancho (mm)	150	1	-3	151	147		
Alto (mm)	190	2	-2	192	188		
Planeidad	< 0,1raiz(ld) ó 2 mm					UNE EN 772-20	P.C. 8.2.4.2/5-PR11
Ortogonalidad	Desviación angular < 2%					Ensayos DAU 005	P.C. 8.2.4.2/5-PR11
Encaje de machihembrados	Para cada una de las zonas planas de las testas vistas desde cada una de las tablas, deberá haber **contacto en al menos dos puntos** y la separación máxima en estas zonas **será inferior a 2 mm**.					Ensayos DAU 002	P.C. 8.2.4.2/5-PR11
Volumen de hormigón (dm^3)	9,5	-5%	5%	9,98	9,03	UNE EN 772-16	P.C. 8.2.4.2/5-PR11
Huecos (%)	39%	-5%	5%	41%	37%		
Peso en seco (kg)	13,2	-5%	5%	13,86	12,54	UNE EN 772-13	P.C. 8.2.4.2/5-PR11
Densidad absoluta (kg/m^3)	1500	-5%	5%	1575	1425		
Densidad aparente (kg/m3)	922	-5%	5%	968	876		
Resistencia media bruta (N/mm2)	>5			superior o igual al valor garantizado		UNE EN 772-1	P.C. 8.2.4.2/5-PR11
Absorción de agua por capilaridad 5' (g/m2 s^0	< 100					UNE EN 772-11	P.C. 8.2.4.2/5-PR11
Absorción de agua por capilaridad 10' (g/m2 s^	< 100					UNE EN 772-11	P.C. 8.2.4.2/5-PR11
Variación dimensional por humedad							
Retracción(mm/m)	0,1047			inferior o igual al valor garantizado		UNE EN 772-14	P.C. 8.2.4.2/5-PR11
Dilatación (mm/m)	0,1686						

Observaciones:

FICHA TÉCNICA

Designación: **Muticámara 50x15x20**

Nº Edición/Fecha: 3/10-6-2010

Croquis en planta y sección. Cotas en mm.

Hoja: 1 de 1

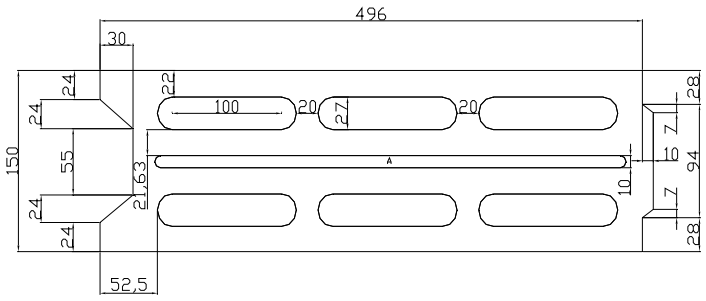

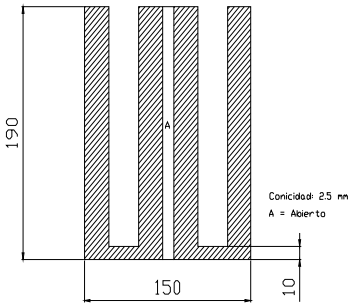

Características técnicas	Valor garantizado			Límites de control		Método de ensayo de referencia	Método de control interno
	Valor	Tolerancia / límite					
Dimensiones de fabricación		**D2**		**EN 771-3:2003**		UNE EN 772-16	Pauta Control 8.2.4.2/5-PR11
Longitud (mm)	496	1	-3	497	493		
Ancho (mm)	150	1	-3	151	147		
Alto (mm)	190	2	-2	192	188		
Planeidad	< 0,1raiz(ld) ó 2 mm					UNE EN 772-20	P.C. 8.2.4.2/5-PR11
Ortogonalidad	Desviación angular < 2%					Ensayos DAU 005	P.C. 8.2.4.2/5-PR11
Encaje de machihembrados	Para cada una de las zonas planas de las testas vistas desde cada una de las tablas, deberá haber **contacto en al menos dos puntos** y la separación máxima en estas zonas **será inferior a 2 mm**.					Ensayos DAU 002	P.C. 8.2.4.2/5-PR11
Volumen de hormigón (dm^3)	9,5	-5%	5%	9,98	9,03	UNE EN 772-16	P.C. 8.2.4.2/5-PR11
Huecos (%)	39%	-5%	5%	41%	37%		
Peso en seco (kg)	13,2	-5%	5%	13,86	12,54	UNE EN 772-13	P.C. 8.2.4.2/5-PR11
Densidad absoluta (kg/m^3)	1500	-5%	5%	1575	1425		
Densidad aparente (kg/m3)	922	-5%	5%	968	876		
Resistencia media bruta (N/mm2)	>5			superior o igual al valor garantizado		UNE EN 772-1	P.C. 8.2.4.2/5-PR11
Absorción de agua por capilaridad 5' (g/m2 s^0	< 100					UNE EN 772-11	P.C. 8.2.4.2/5-PR11
Absorción de agua por capilaridad 10' (g/m2 s^	< 100					UNE EN 772-11	P.C. 8.2.4.2/5-PR11
Variación dimensional por humedad							
Retracción(mm/m)	0,1047			inferior o igual al valor garantizado		UNE EN 772-14	P.C. 8.2.4.2/5-PR11
Dilatación (mm/m)	0,1686						

Observaciones: